


Recupero di murature con intonaci armati

LV53_SA_IT_R4-0319

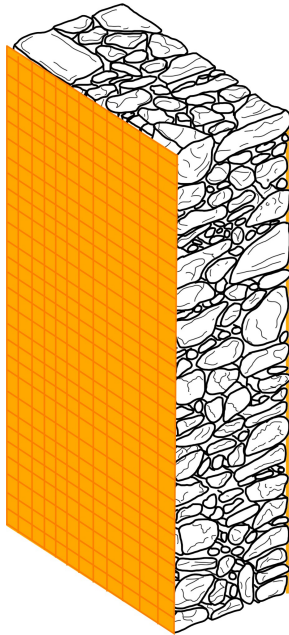

continuamente il prodotto e la restante acqua, fino ad ottenere la consistenza voluta. Rispettare i consumi previsti da Scheda Tecnica.

SCHEDA APPLICATIVA

Rinforzo di murature con intonaci armati previa:

1. predisposizione del supporto e fissaggio dell'armatura;
2. applicazione della malta.

1) PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO E FISSAGGIO DELL' ARMATURA

Eliminazione del vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse.

Accurata scarnitura dei giunti di malta con eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti.

Lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dell'intervento. Applicazione su entrambi i lati della muratura, di rete elettrosaldata (maglia 10x10 tondino da 6 mm) fissata alla muratura con tondini da 8 mm ancorati al supporto.

2) APPLICAZIONE DELLA MALTA

Bagnatura del supporto e successiva applicazione di malta a base di calce idraulica naturale **Basic MALTA M15**, realizzando uno spessore tale da inglobare la rete metallica, comunque non inferiore a 3 cm.

Per la preparazione, introdurre nel miscelatore i 3/4 dell'acqua necessaria, aggiungendo di seguito e